




Das gezeigte Anlagenschema ist beispielhaft und ersetzt keinesfalls die sorgfältige Anlagenplanung. The arrangement shown is only an example, and it's no substitute for careful system planning.

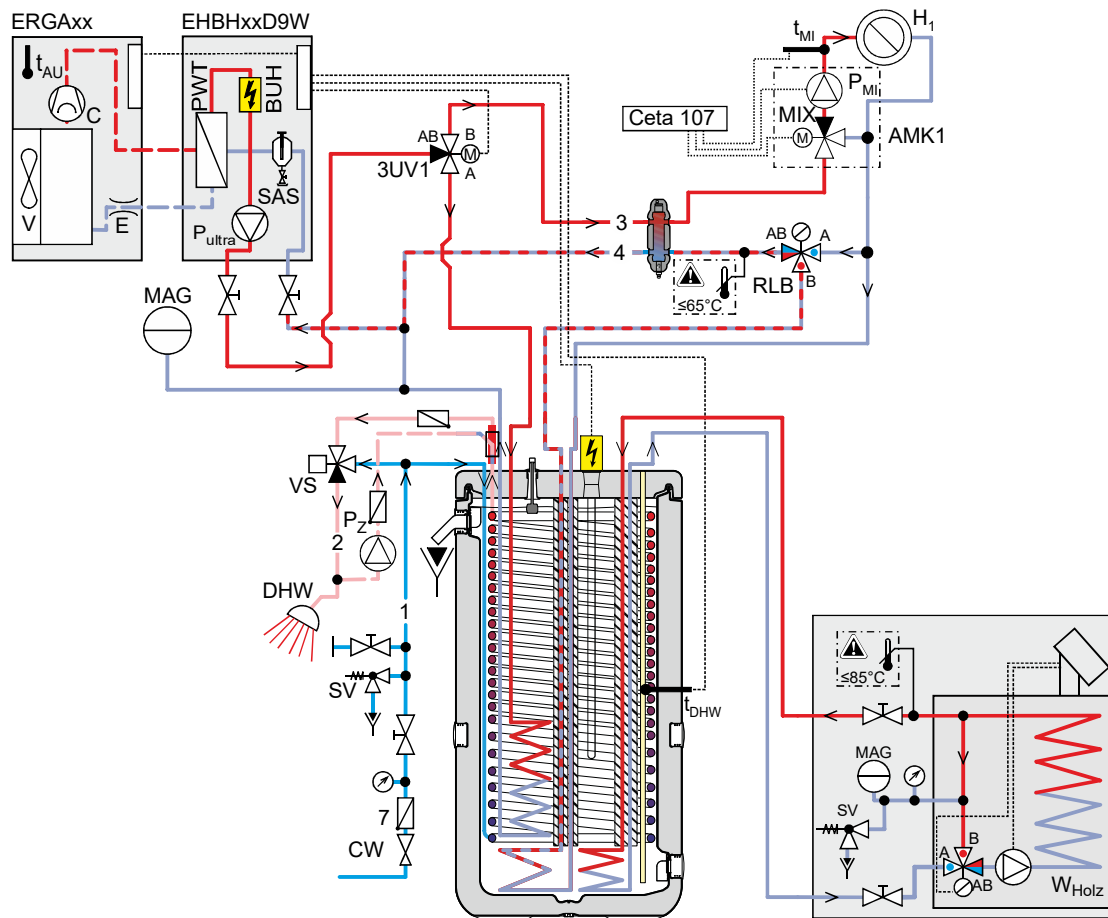

Stand 2020-11-06
Seite 1/4

Altherma 3R W ST-P Kamin HYW
heizen

Decision by

Managing Director

Head of R & D


Project Manager

Name:

Date:



www.daikin-heiztechnik.de

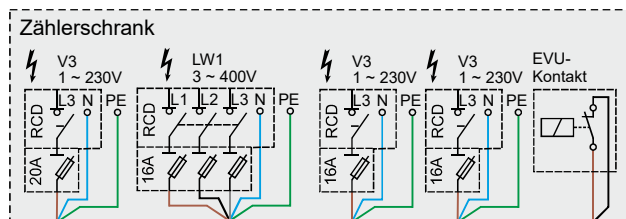

Der Stecker X6Y ist zu lösen und mit X6YB zu verbinden

0,75mm² / sig

1,5mm² / 230V ~

1,5mm² / 230V ~

2,5mm² / 230V ~

≥ 2,5mm² / 400V ~

≥ 2,5mm² / 230V ~

M2P
Zirkulations-
pumpe



t_{DHW}

3UV1
Heizung/
Warmwasser

X9A
Platine A1P

1	2	3	4	5	6	10	11a	14a	13	12	28	29	21	30	31	34a	34	35a	35
				N	230V			230V	N	Y	NO	NC	N	COM	L	C2	C1	H2	H1
DHW Pump	C Output		Netz Regler		Q2L		M3S		M2S		Thermostat								
X2M																			

X5M											
R2T BUH	Electrical Meters					R6T	EVU	Σ	Σ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

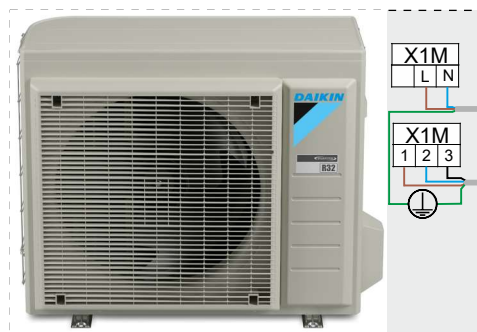


X1M
1 2 3

X6M
L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N
K3M
L1 L2 L3 N

Werkseitig montiertes Kabel



Das gezeigte Anlagenschema ist beispielhaft und ersetzt keinesfalls die sorgfältige Anlagenplanung. The arrangement shown is only an example, and it's no substitute for careful system planning.



Stand 2020-11-06
Seite 2/4

Altherma 3R W ST-P Kamin HYW
heizen

Decision by

Managing Director

Head of R & D

Project Manager

Name:

Date:



www.daikin-heiztechnik.de