




Das gezeigte Anlagenschema ist beispielhaft und ersetzt keinesfalls die sorgfältige Anlagenplanung. The arrangement shown is only an example, and it's no substitute for careful system planning.

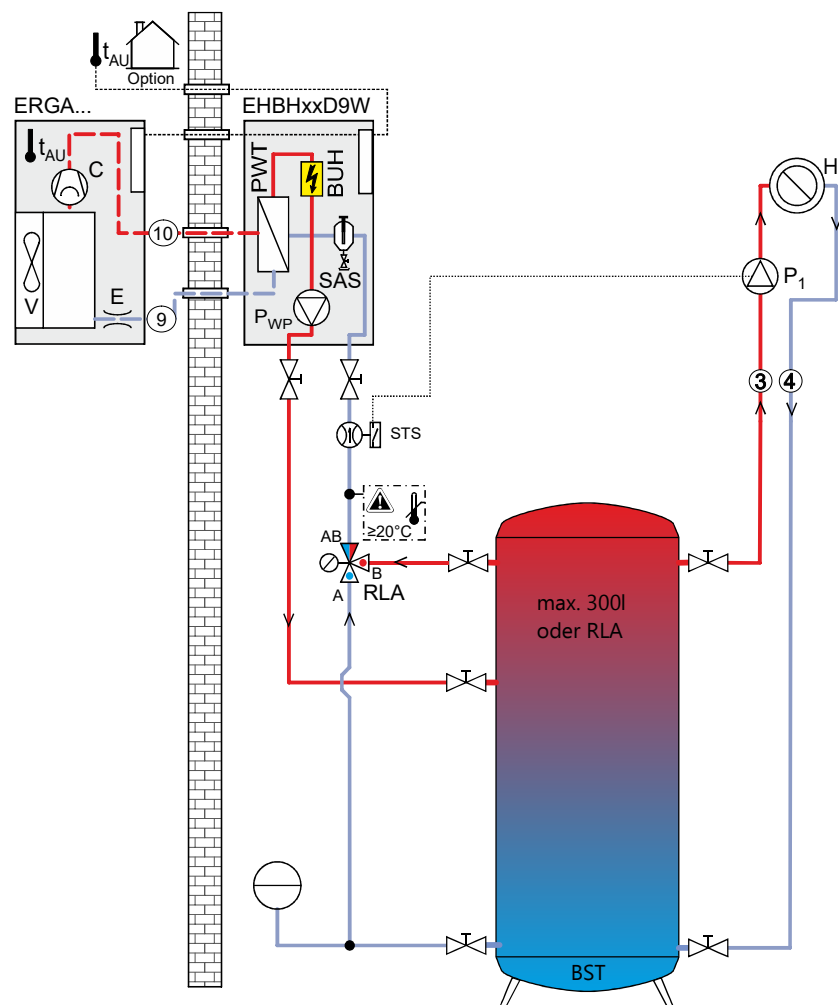

Stand 2022-02-22
Seite 1/4

Altherma 3R W heizen Puffer

Hydraulik

Decision by


Managing Director Head of R & D Project Manager

Name:

Date:



www.daikin-heiztechnik.de

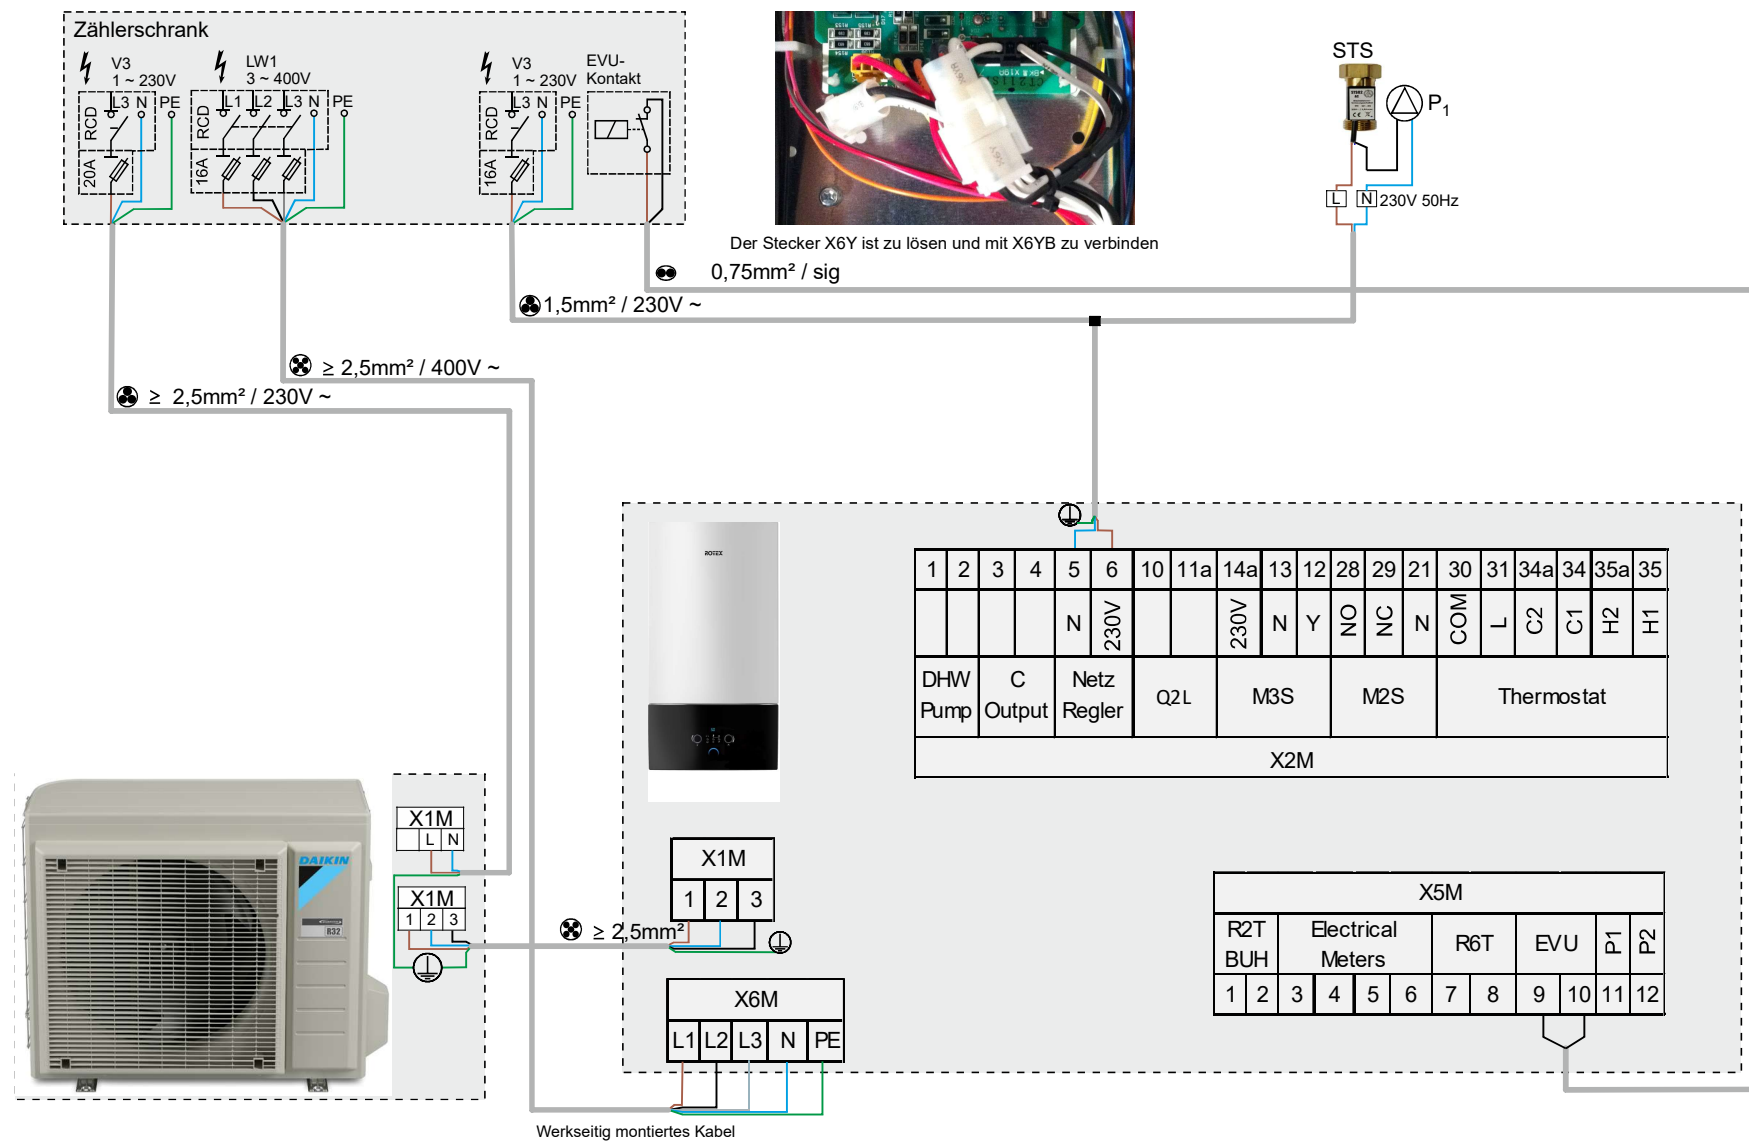

Das gezeigte Anlagenschema ist beispielhaft und ersetzt keinesfalls die sorgfältige Anlagenplanung. The arrangement shown is only an example, and it's no substitute for careful system planning.



Stand 2022-02-22
Seite 2/4

Altherma 3R W heizen Puffer

Elektroplan 4...8kW (Elektroheizstab 9kW)

Decision by

Managing Director Head of R & D Project Manager

Name:

Date:



www.daikin-heiztechnik.de

Anlagenbeschreibung 3109:

Raumheizung:

Die WP arbeitet unterhalb der Heizgrenztemperatur nach Heizkurve und erwärmt den Heizungspuffer. Stellt der Strömungsschalter STS eine Strömung fest, wird die Pumpe P1 aktiviert. Der Puffer dient dem Ausgleich von Schwankungen der Heizlast und der Verlängerung von Taktzyklen im untersten Teillastbetrieb.

Heizungsunterstützung:

Werden an den Puffer zusätzliche Wärmequellen angeschlossen, sind zusätzliche Bauteile erforderlich.

Kühlung:

Ist nicht möglich.

Trinkwarmwasser:

Ist nicht möglich.

Hinweise:

Alle anlagenspezifischen Parameter sind vorab vom Heizungsbauer zu ermitteln und bei der Inbetriebnahme bereit zu stellen.

Das gezeigte Anlagenschema ist beispielhaft und ersetzt keinesfalls die sorgfältige Anlagenplanung. The arrangement shown is only an example, and it's no substitute for careful system planning.		Altherma 3R W heizen Puffer	Decision by			
			Managing Director	Head of R & D	Project Manager	
			Name:			
3109 Muster	Stand 2022-02-22 Seite 3/4		Date:			www.daikin-heiztechnik.de

Bauseitiges Zubehör

1x



ESBE VRG 332
Nr. 11700700

1x



ESBE CRA 111

RLB (230V Steckdose nötig)
ESBE Nr.12720100

1x



ESBE Dämmschale
Nr.16103900

1x



Strömungsschalter 1"
STS02AC

Das gezeigte Anlagenschema ist beispielhaft und ersetzt keinesfalls die sorgfältige Anlagenplanung. The arrangement shown is only an example, and it's no substitute for careful system planning.



Stand 2022-02-22
Seite 4/4

Altherma 3R W heizen Puffer

Decision by

Managing Director | Head of R & D | Project Manager

Name:

Date:



www.daikin-heiztechnik.de